


Sädemekustutusseade

Sädemeteavituskeskus

Käitusraamat

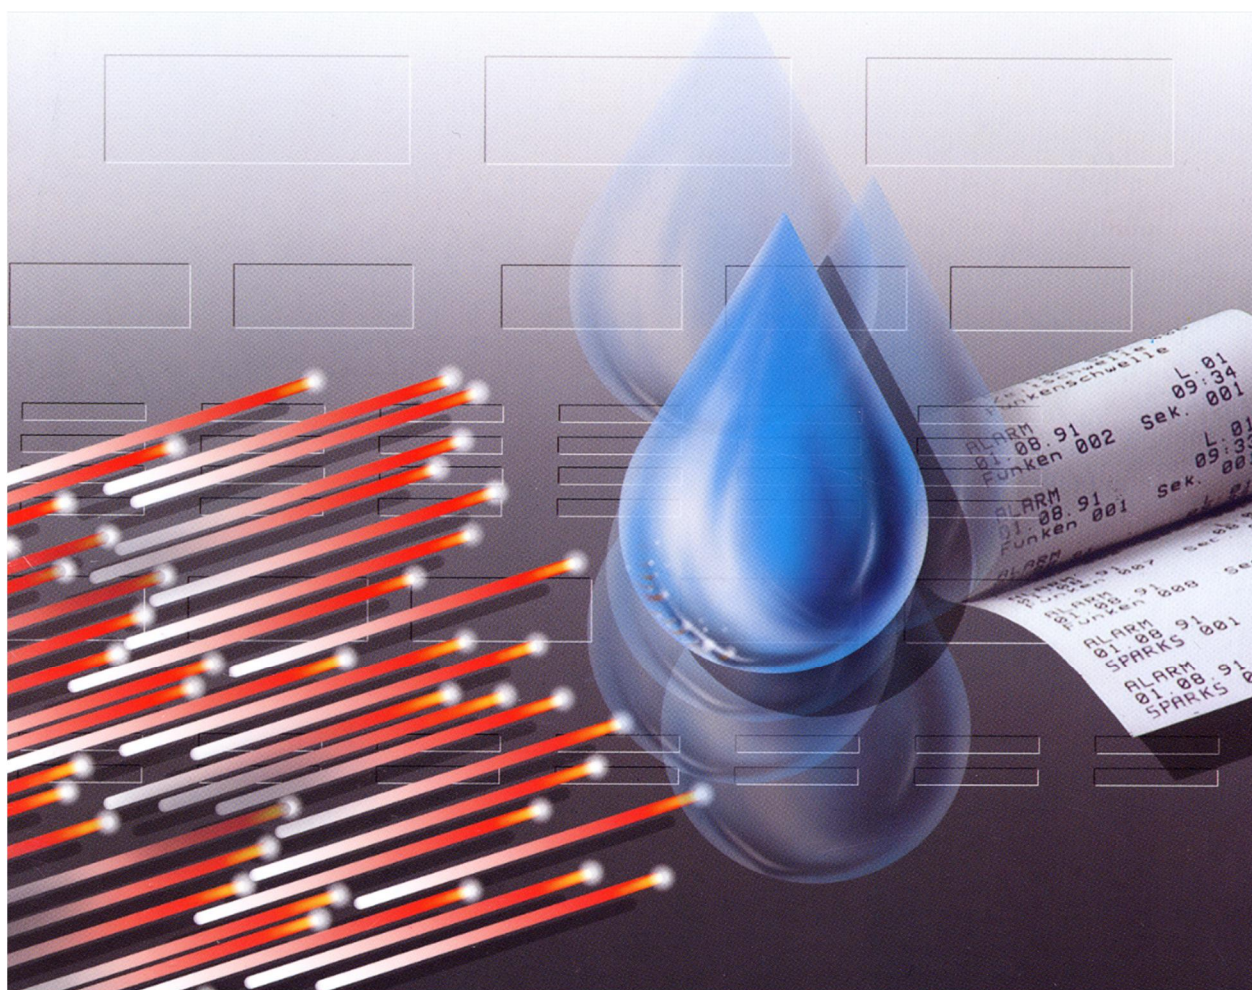

GreCon

Impressum:

© Fagus GreCon Greten GmbH & Co. KG

Tehnilise dokumentatsiooni osakond

Kõik õigused kaitstud

Väljaanne: 01.2014

Originaalkasutusjuhendi [de] tõlge [ee]

Sisukord

1	Sissejuhatus	5
1.1	Väga austatud klient!	6
1.2	Käitusraamatuga töötamine	6
1.3	Täiendav informatsioon	6
2	Abi pakkuvad kohad.....	7
3	Baasandmed	9
3.1	Tüübisilt.....	10
3.2	Püstitaja	10
3.3	Käitaja	11
3.4	Rajatise asukoht.....	11
3.5	Instrueeritud isikud	12
4	Kontrollid	13
4.1	Igapäevased kontrollid.....	14
4.2	Iganädalased kontrollid.....	14
4.3	Igakuised kontrollid.....	14
4.4	Teavitustiini kontrollnimekiri	15
4.5	Kustutustiini kontrollnimekiri.....	17
5	Vormid käitajale	19

1 Sissejuhatus

1.1 Väga austatud klient!

Teie sädemekustutusseadme käitusraamat on ette nähtud kogu käitusaja kestel nii sädemekustutusseadme seisundi kui ka tähtsate sündmuste dokumenteerimiseks.

Käitusraamatut tuleb hoida alal sädemeteavituskeskuse vahetus läheduses. Ta peab olema sädemekustutusseadme kogu käitusaja vältel püsivalt kättesaadav.

1.2 Käitusraamatuga töötamine

Sädemekustutusseadme rajaja kannab koos käitajaga sädemekustutusseadme baasandmed käitusraamatusse. Sädemekustutusseadme käitaja kannab sisse käituse ajal esinevad sündmused. Täiendavalt dokumenteeritakse käitusraamatusse kõik käitusvalmidust kindlustavad meetmed.

Mainitud tööviisiga tehakse kindlaks, et suudate oma kindlustusettevõtte nõudeid tagada.

1.3 Täiendav informatsioon

Kui nt käituse ajal näidatavate rikete või alarmide kohta vajatakse täiendavat informatsiooni, siis soovitame me Teil GreConi Printer Tools osta. Selle lisavarustusega saab sädemeteavituskeskuse mällu talletatud informatsiooni välja printida.

2 Abi pakkuvad kohad

Abi pakkuvad kohad	Hr / pr või koht	Telefon
Tuletõrje		
Kiirabi		
Esmaabi		
Politsei		
Telefonikeskus		
Kasutusjuhend		

3 Baasandmed

3.1 Tüübisilt

Näide:



3.2 Püstitaja

Püstitaja	
Nimi	
VdSi heakskiit	
Aadress	
Telefon	
E-post	

3.3 Käitaja

Käitaja	
Nimi	
Aadress	
Telefon	
E-post	

3.4 Rajatise asukoht

Rajatise asukoht	
Aadress	
Piirkond	
Telefon	
E-post	

3.5 Instrueeritud isikud

Instrueeritud isik (1)	
Nimi	
Address	
Telefon	
E-post	

Instrueeritud isik (2)	
Nimi	
Address	
Telefon	
E-post	

4 Kontrollid

4.1 Igapäevased kontrollid

Tööpäevadel tuleb kord päevas käitusesisundit ja veesurvet kontrollida.

4.2 Iganädalased kontrollid

1. Teavitite talitus
2. Teavitite puhtus
3. Kustutusdüüside puhtus
4. Veevaru
5. Andmemälu väljalugemine

4.3 Igakuised kontrollid

1. Kogu seadme talitus
2. Mustusepüüdurite puhtus
3. Kaaskütteseadme talitus
4. Alarmeerimisseadiste talitus
5. Kustutusseadiste rakendamine



Juhis

Järgige neil töödel oma sädemeteavituskeskuse juhendit.

5 Vormid k itajale

Kuupäev	Kellaaeg	Sündmus	Nimi

Kuupäev	Kellaaeg	Sündmus	Nimi

Kuupäev	Kellaaeg	Sündmus	Nimi

Kuupäev	Kellaaeg	Sündmus	Nimi

Kuupäev	Kellaaeg	Sündmus	Nimi



GreCon

POSTFACH 1243
D-31042 ALFELD/HANNOVER
DEUTSCHLAND

TEL.: +49 (0) 5181-790
FAX: +49 (0) 5181-79229
E-MAIL: sales@grecon.de
WEB: www.grecon.de

